

避難誘導サイン

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート HP-052号 仕様書

株式会社日本緑十字社


〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23

TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773



JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408007 NRC805

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

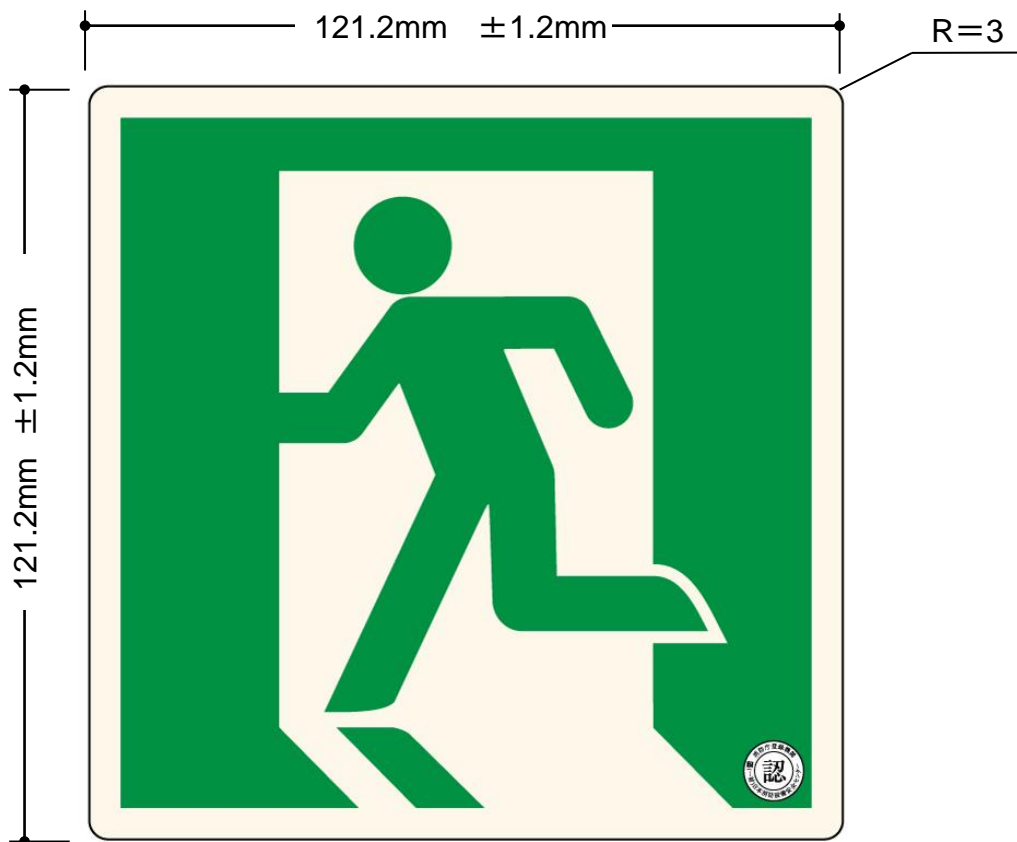

t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート

408006 NRC860

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408005 NRC815


※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773



JGC 高輝度蓄光 C級 プレート

408001 NRC801

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408002 NRC802

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408003 NRC803

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート

408004 NRC804

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm


株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート

408008 NRC961

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

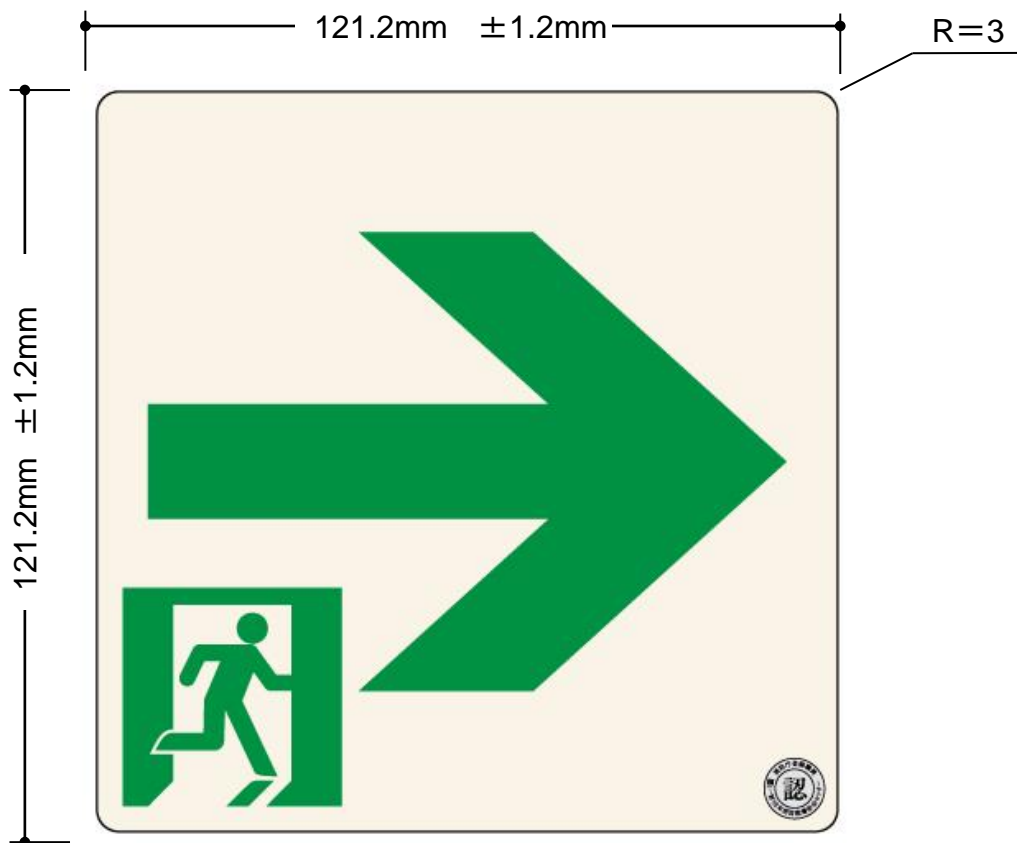

t=1.56mm


株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート

408009 NRC962

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

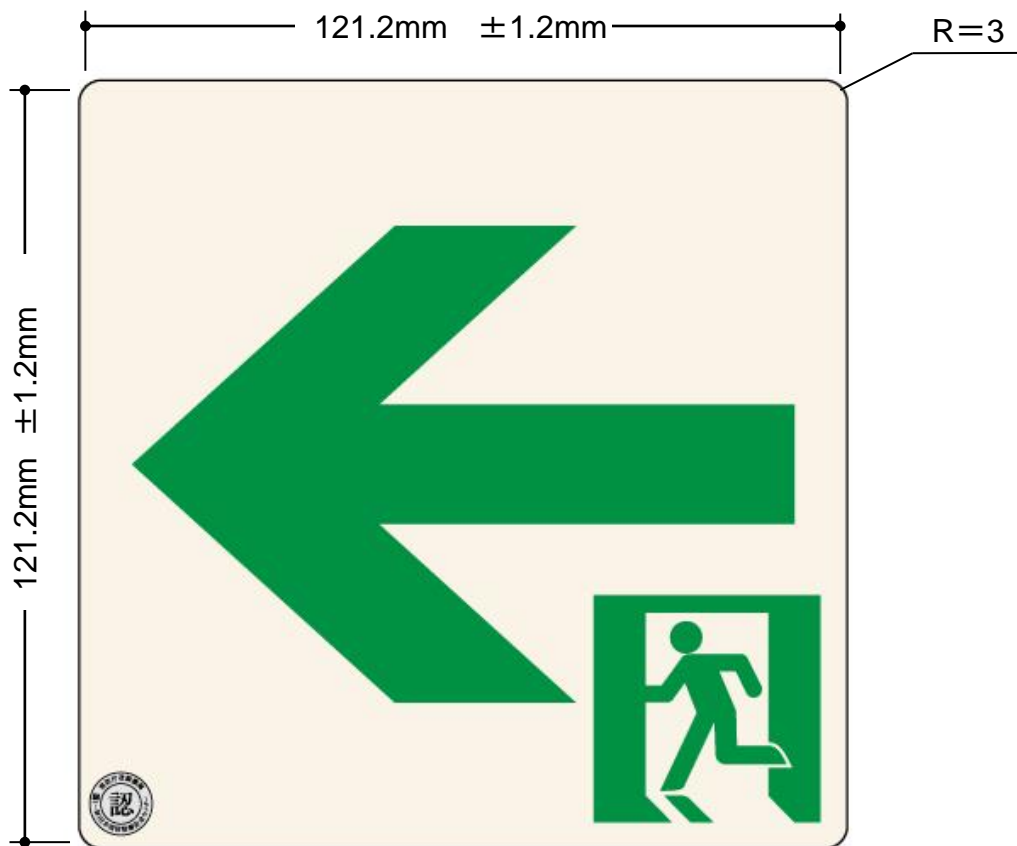


$t=1.56\text{mm}$

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408010 NRC963

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

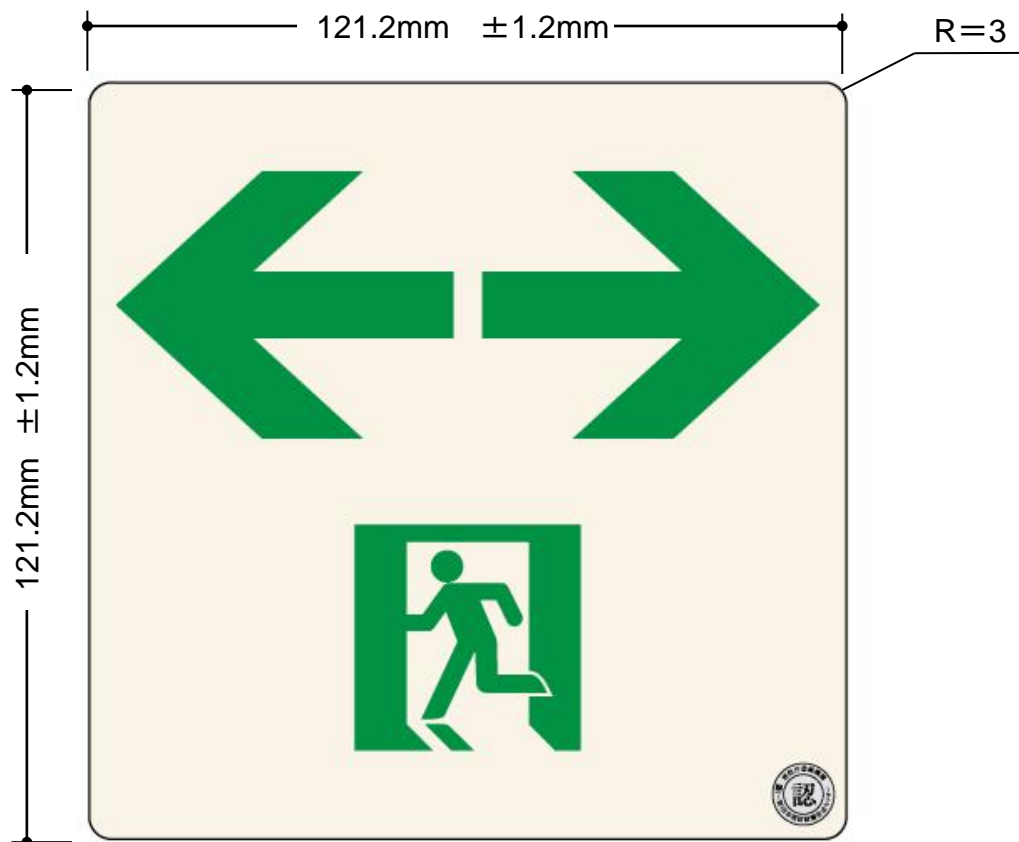

$t=1.56\text{mm}$


株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート

408011 NRC901

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付

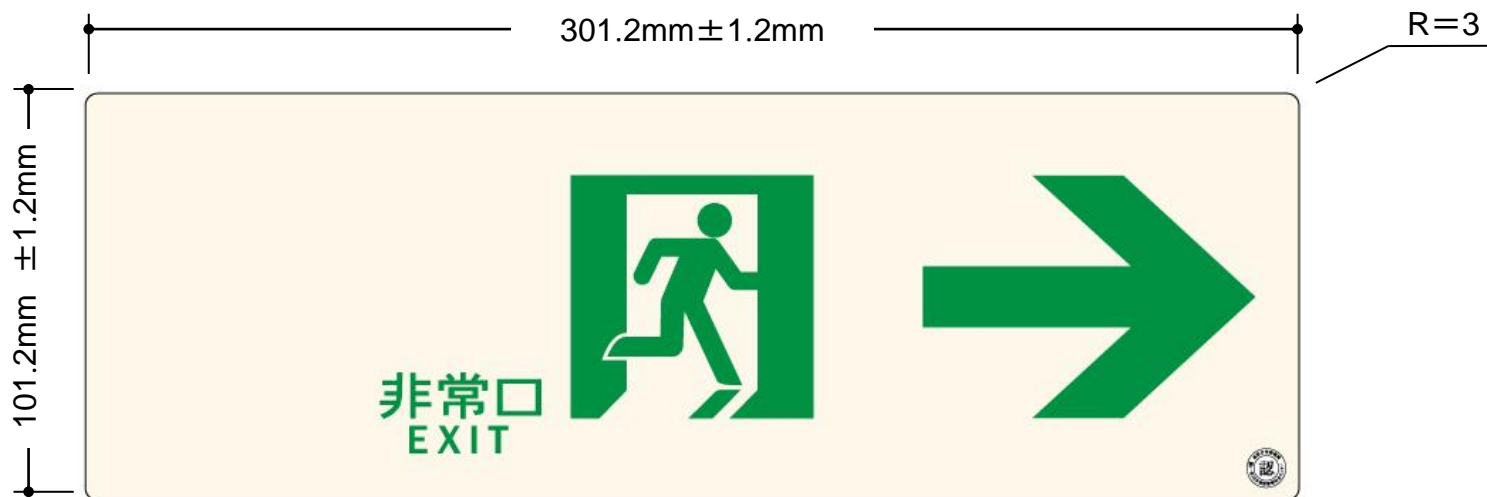

t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408012 NRC902

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

JGC 高輝度蓄光 C級 プレート 408013 NRC903

※「消防用設備等認定品」(HP-052号) (一財)日本消防設備安全センター
※裏側両面テープ付



t=1.56mm

株式会社日本緑十字社

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23
TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773